


**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

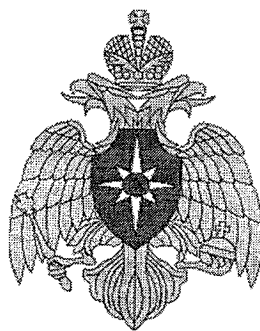

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по приспособлению заглубленных помещений и
других сооружений подземного пространства для
укрытия населения

Омск 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления
МЧС России по Омской области
генерал-майор внутренней службы
_____ В.В. Колодинский

29. 07. 2024

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по приспособлению заглубленных помещений и других сооружений
подземного пространства для укрытия населения

1. Общие положения

1.1. В современных военно-политических условиях при возрастании риска возникновения военных конфликтов гражданская оборона приобретает все большее значение в системе общегосударственных мер по обеспечению безопасности граждан.

Действующим законодательством органы государственной власти и органы местного самоуправления наделены исключительными полномочиями по практическому решению задач гражданской обороны.

Опыт специальной военной операции показывает возросшую заинтересованность граждан в обеспечении их безопасности по месту жительства и работы.

В поступающих обращениях в адрес МЧС России и Главного управления МЧС России по Омской области прослеживается озабоченность людей незнанием способов защиты, в том числе местонахождением защитных сооружений гражданской обороны или иных мест, подходящих для укрытия.

1.2. Настоящие методические рекомендации по приспособлению заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения (далее – Методические рекомендации) предназначены для обеспечения единого подхода к проведению мероприятий, направленных на организацию укрытия населения в соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309.

1.3. Методические рекомендации могут быть использованы органами государственной власти, органами местного самоуправления, лицами, ответственными за управление многоквартирными домами (управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами) (далее – обслуживающие организации), а также организациями всех форм собственности.

1.4. Правовую основу Методических рекомендаций составляют нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты МЧС России и Омской области, нормативно-технические документы, регламентирующие организацию и порядок приспособления заглубленных помещений для укрытия населения:

- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (далее – Постановление № 1309);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;

- Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»;

- Свод правил СП 88.13330.2022 «СНИП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны» (утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2022 № 1101/пр);

- Указ Губернатора Омской области от 30.09.2008 № 109 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Омской области»;

- Закон Омской области от 18.07.2013 № 1568-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области».

2. Перечень мероприятий и требований по дооборудованию заглубленных помещений подземного пространства для укрытия населения

2.1. Обеспечение населения защитными сооружениями гражданской обороны (далее – ЗС ГО) является одной из задач гражданской обороны. В соответствии с действующим законодательством, полномочиями по предоставлению населению ЗС ГО наделены органы государственной власти и органы местного самоуправления Омской области.

Создание фонда ЗС ГО, а также порядок укрытия населения осуществляется в соответствии с Постановлением № 1309.

Согласно указанному постановлению, население укрывается как в имеющихся ЗС ГО, так и в приспособленных под ЗС ГО заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства (далее – заглубленные помещения, укрытия).

2.2. С целью качественного подхода к укрытию населения в заглубленных помещениях целесообразно провести следующие основные организационные мероприятия:

2.2.1. Органы местного самоуправления определяют и утверждают нормативным актом муниципального образования перечень подвальных и иных заглубленных помещений, планируемых для укрытия населения.

Сводный перечень за субъект утверждает соответствующий орган государственной власти, обеспечивающий реализацию единой государственной политики на территории Омской области в сфере гражданской обороны.

2.2.2. При принятии решения о приспособлении заглубленного помещения существующего здания под укрытие обслуживающая организация разрабатывает план дооборудования подвального помещения до укрытия, согласованный со структурным подразделением (работником), уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны на территории соответствующего муниципального образования (приложение № 1).

При этом заглубленные помещения, расположенные в зданиях и сооружениях, находящихся в аварийном состоянии, в том числе подверженных затоплению грунтовыми водами, или признанных ветхим жилым фондом, не используют в качестве возможных для укрытия населения.

2.2.3. Необходимо учитывать, что укрытию подлежит все население муниципального образования. Каких либо исключений действующим законодательством не предусмотрено.

2.3. При планировании укрытия в заглубленном помещении рекомендуется соблюдать следующие основные объемно-планировочные и конструктивные решения:

- в составе заглубленных помещений следует предусматривать помещения для размещения укрываемых, санитарного поста, санитарного узла или помещения для выносной тары;

- нормативное значение площади пола заглубленных помещений на одного укрываемого следует принимать равным $0,6 \text{ м}^2$. Высота помещений не менее $1,7 \text{ м}$;

- место для размещения санитарного поста. Санитарные посты предусматривают в виде выгороженного пространства ширмами или быстровозводимыми перегородками вблизи входов в сооружение. Оснащение санитарного поста не нормируют;

- помещение (место) для размещения выносной тары. Помещения для выносной герметичной тары предусматривают в виде выгороженного пространства ширмами или быстровозводимыми перегородками. Виды и типы выносной тары не нормируют;

- в заглубленных помещениях разрешается предусматривать места или отдельные помещения для размещения емкостей с запасом питьевой воды из расчета 2 л/сут на одного человека, обеспечивающие необходимые условия пребывания в них укрываемых до 12 ч ;

- количество входов в заглубленные помещения следует принимать с учетом возможной экстренной эвакуации укрываемых из помещений;

- заглубленные помещения должны быть защищены от возможного затопления дождевыми водами, а также другими жидкостями при разрушении емкостей, расположенных на поверхности земли или на вышележащих этажах зданий и сооружений;

- отделку основных и вспомогательных помещений следует предусматривать в зависимости от назначения помещений в мирное время.

2.4. Для приспособления заглубленных помещений существующих зданий для укрытия населения разрешается частично или полностью

использовать существующие инженерно-технические системы и коммунальные сети здания, при их наличии, и в первую очередь электроснабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции, а также дооборудования (при необходимости) этих систем.

2.5. Для обеспечения необходимых условий пребывания укрываемых в помещениях рекомендуется дооборудовать:

- местами для сидения – лавками, нарами, стульями и др. из расчета количества укрываемых;
- осветительными приборами – фонариками на батарейках либо лампами типа «Летучая мышь»;
- средствами первичного пожаротушения;
- существующие транзитные системы водоснабжения (при наличии) – дополнительными кранами, обеспечивающими доступ укрываемых к технической и питьевой воде;
- существующие транзитные системы канализации (при наличии) – дополнительными ревизиями с унитазами, обеспечивающими доступ укрываемых к канализационным стокам;
- системами освещения и электропитания, отопления (приборами при температуре в помещении ниже 10°C, либо использование отопительной системы здания).

2.6. Заглубленное помещение рекомендуется приводить в готовность к приему укрываемых в срок, не превышающий 12 часов.

На видном месте в укрытии должны быть размещены «Правила пребывания укрываемых в заглубленном помещении (укрытии)» (приложение № 2), а также соответствующие запрещающие знаки. Кроме того, в укрытии рекомендуется размещать правила пользования средствами индивидуальной защиты (при необходимости), указатели технических помещений, санитарных узлов, мест раздачи воды (при наличии).

2.7. Руководителям обслуживающих многоквартирные дома организаций и осуществляющих приспособление подвальных и других заглубленных помещений подземного пространства под укрытия, рекомендуется назначать ответственных должностных лиц за проведение мероприятий по приспособлению. Обязанности должностных лиц по дооборудованию подвальных и иных заглублённых помещений необходимо включать в соответствующие должностные инструкции.

3. Порядок обозначения укрытий и маршрутов движения

3.1. С получением распоряжения о приведении в готовность гражданской обороны органы местного самоуправления совместно с обслуживающими организациями проводят мероприятия по обозначению укрытий и маршрутов движения укрываемых к ним.

3.2. Знак обозначения представляет собой прямоугольник размером не менее 50 x 60 см, внутри которого указываются:

- номер укрытия;
- принадлежность (наименование обслуживающей организации, адрес);

- места хранения ключей (телефоны, адреса, должности и фамилии ответственных лиц).

Поле знака должно быть белого цвета. Надписи – черного цвета. Высота букв – 3-5 см, ширина – 0,5-1,0 см. (приложение № 3 рис. 1.).

3.3. Маршруты движения к укрытиям выбираются из условия минимально возможного времени подхода к ним от места работы или места жительства укрываемых. Маршруты обозначаются указателями в местах, где обеспечивается хорошая видимость в дневное и ночное время.

Указатели устанавливаются при каждом изменении направления маршрута движения. Размеры указателя по длине – 50 см и ширине – 15 см. На поле белого цвета наносится надпись черного цвета: «УКРЫТИЕ» и расстояние в метрах до входа в него (приложение № 3 рис. 2).

Для быстрого нанесения стандартных знаков и указателей заблаговременно в обслуживающих организациях должны быть подготовлены:

- расчеты количества знаков и указателей с определением мест их установки;
- трафареты знаков и указателей;
- расчеты потребности в материалах для нанесения знаков и указателей (краска, кровельное железо, фанера и др.);
- назначены ответственные исполнители за обозначение укрытий и маршрутов движения к ним.

3.4. На каждое укрытие должно быть не менее двух комплектов ключей. Один комплект хранится у ответственного должностного лица обслуживающей организации за проведение мероприятий по приспособлению, другой – в местах, обеспечивающих круглосуточный и быстрый доступ к ним (например, у старшего по дому, подъезду или иного назначенного лица).

4. Заключительные положения

Финансирование мероприятий по гражданской обороне регионального и муниципального уровня являются расходным обязательством субъекта Российской Федерации и муниципального образования соответственно.

Вместе с тем, подпунктом 11 пункта 1 статьи 15 закона Омской области от 18.07.2013 № 1568-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области» для многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества также включает в себя, в том числе, оборудование убежищ и укрытий в подвальных этажах.

Указом Губернатора Омской области от 30.09.2008 № 109 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Омской области» на Министерство строительства Омской области возложены полномочия по осуществлению приспособления в мирное время и

при приведении гражданской обороны в готовность к ее ведению и в ходе ее ведения в военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения.

В связи с чем, органам местного самоуправления целесообразно совместно с Министерством строительства Омской области проработать вопрос частичного софинансирования мероприятий (при наличии такой возможности) по дооборудованию заглубленных помещений.

Приложение № 1

к Методическим рекомендациям по
приспособлению заглубленных помещений
и других сооружений подземного
пространства для укрытия населения

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по делам ГО и ЧС
Администрации г. Омска

И.И. Иванов

« » 20 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор ООО «Управляющая
компания «Жилищник»

П.П. Петров

« » 20 г.

ПЛАН

дооборудования подвального помещения, расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Красный Путь, д. 72 до защитного сооружения гражданской обороны (укрытия)

№ п/п	Планируемые мероприятия по дооборудованию	Необходимые материальные (финансовые) средства	Срок	Исполнитель
1.	Установка светильников	Светильник – 2 шт. Электрический кабель – 15 м. Выключатель – 1 шт.	01.06.2024	
2.	Подготовка знаков обозначения	Табличка установленного размера из влагостойкого материала – количество из расчета маршрута движения Краска черная – 1 банка	01.06.2024	
...	...	...	...	

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям по
приспособлению заглубленных помещений
и других сооружений подземного
пространства для укрытия населения

Правила пребывания (поведения) населения в укрытии

Население, укрываемое в заглубленных помещениях, обязано строго соблюдать основные правила поведения:

1. Спокойно сидеть на своих местах, не допускать случаев паники и нарушений общественного порядка. При частичных разрушениях укрытия (завал выходов, разрушение стены и т.п.) необходимо сохранять спокойствие, ожидая указаний старшего по укрытию. В случае необходимости, укрывающиеся должны оказывать посильную помощь в выполнении работ по разборке заваленных выходов, вскрытию лазов и пр.
2. Поддерживать чистоту и порядок в помещениях силами укрываемых.
3. Оказывать помощь детям, пожилым людям, инвалидам и другим маломобильным и нуждающимся в помощи категориям граждан.
4. В случае отключения освещения оставаться на местах, сохранять спокойствие и ждать, когда будет включен свет или по указанию старшего по укрытию будут включены резервные источники света. При пользовании источниками света с открытым пламенем (керосиновыми лампами, свечами) их следует ставить ближе к вытяжным отверстиям.
5. Соблюдать установленный порядок приёма пищи и воды.
6. Соблюдать требования пожарной безопасности.

Укрываемым категорически запрещается:

1. Курить.
2. Употреблять спиртные напитки.
3. Шуметь, паниковать.
4. Применять источники освещения с открытым пламенем, пользоваться открытым огнем.
5. Открывать и закрывать входные двери без разрешения старшего по укрытию, самостоятельно выходить из помещений.
6. Самостоятельно включать и выключать освещение;
7. Брать и пользоваться инструментом, инженерными агрегатами без указания дежурных или старшего по укрытию.
8. Без указания старшего по укрытию входить в технические помещения, включать (выключать) рубильники, оборудование.
9. Прикасаться к электрооборудованию, к запорной арматуре систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, к дверным затворам и другому оборудованию.

Приложение № 3

к Методическим рекомендациям по
приспособлению заглубленных помещений
и других сооружений подземного
пространства для укрытия населения

Порядок обозначения укрытий и маршрутов движения

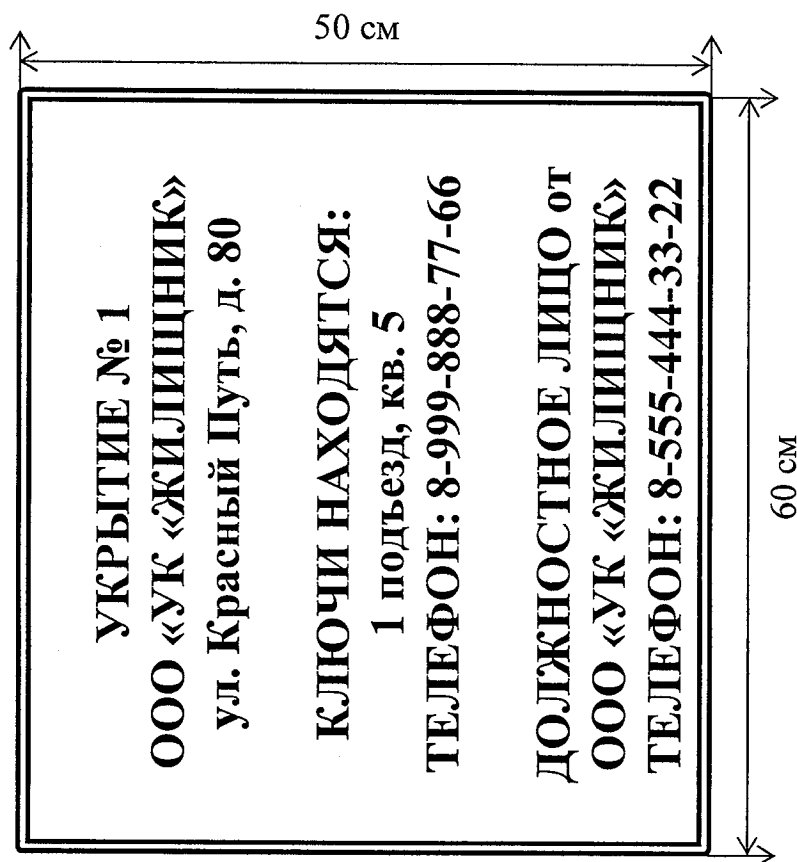


Рис. 1

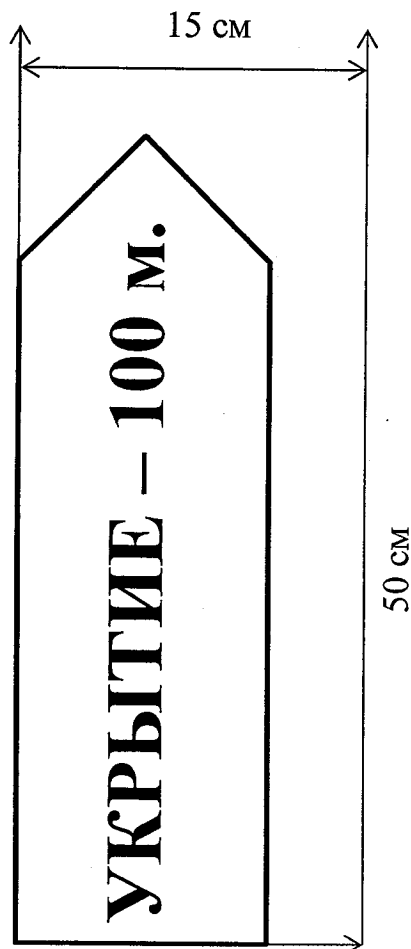


Рис. 2